

着手 主務課長	需要家番号	給水装置 新設 工事調書		受付
主幹	給水装置場所	愛西市西條町大池 180番地	量水器口径	φ13
工事	所有者氏名	海部南部水道企業団	配・給水管台帳番号	
課長補佐	しゅん工	令和 7 年 4 月 10 日	F 3	1 4
	令和 7 年 6 月 24 日			


材料品名	数量	メーカー名又は 認 証 番 号	材料品名	数量	メーカー名又は 認 証 番 号
75×20 サドル分水栓	1	前沢給装工業㈱ ㈱タフチ			
20 分止水栓用ソケット	1	前沢給装工業㈱			
20 ロングバンド(60)	1	前沢給装工業㈱			
20×13 メータユニット	1	前沢給装工業㈱			
13 量水器	1	前沢給装工業㈱			
20s 量水器管及受皿	1	前沢給装工業㈱			
20 P 管	2.5m	㈱イノアックコーポレーション			
50 浸透防護スリーブ	2.5m	サノエス護膜工業㈱			

*材料については量水器までとする

量水器以降は、記入しなくてもよい


記入する

位置図

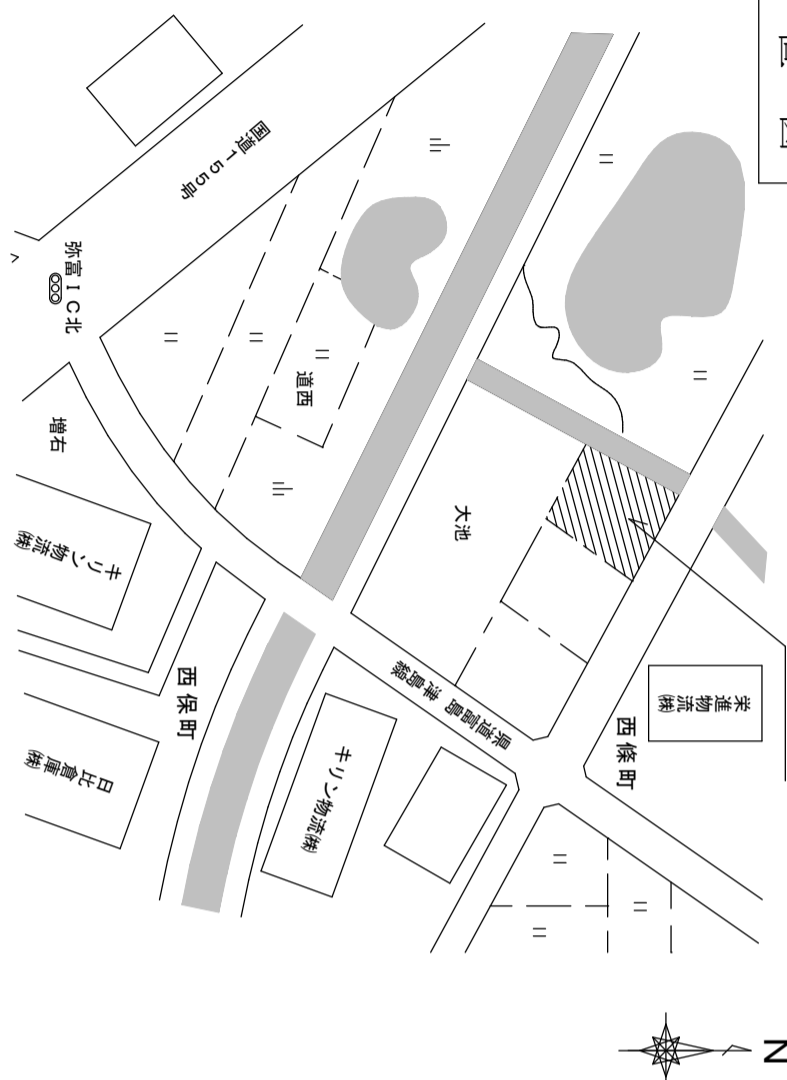


申請地

平面図 S=1/200

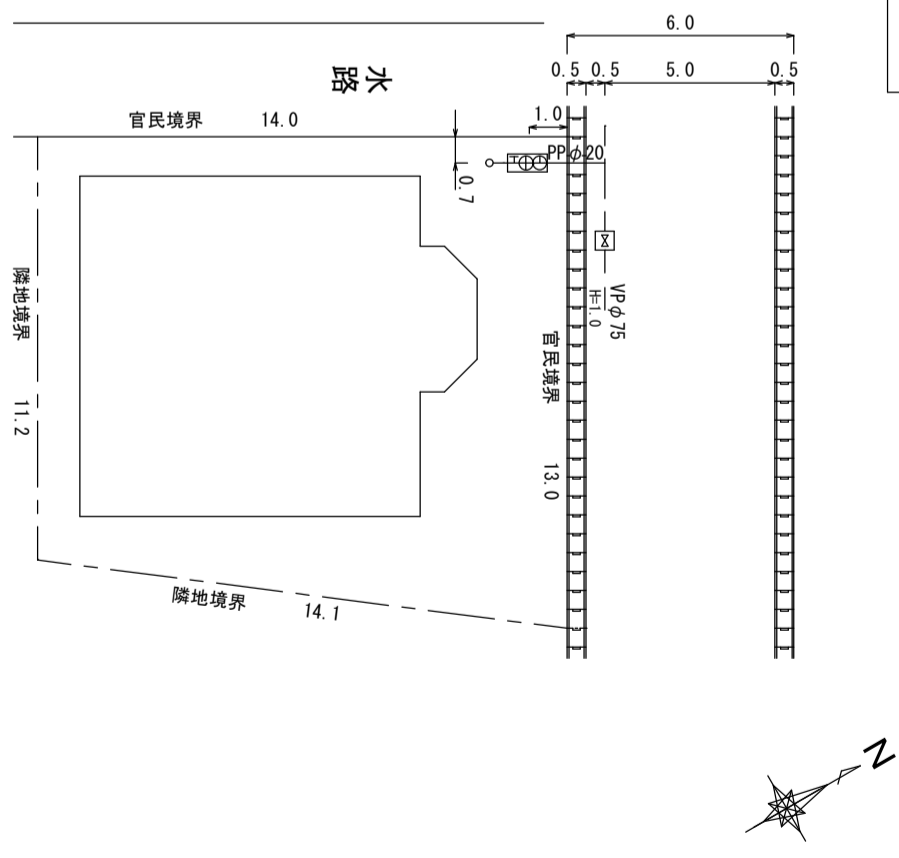

立面図

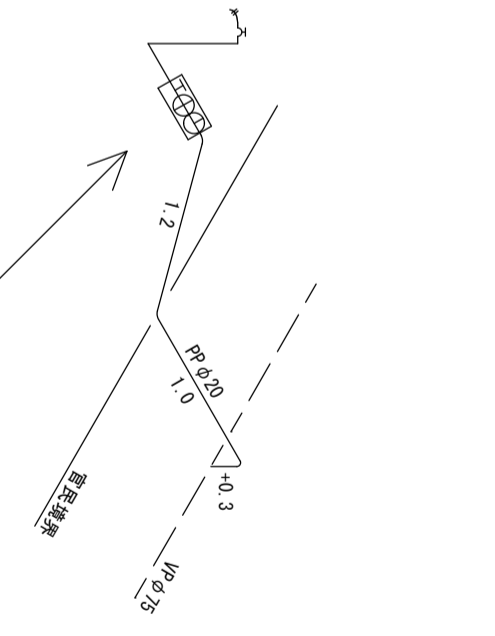

メータユニットの向きに注意!

- 凡例
- HI V P L P P P
 - 乙止水栓
 - スリッパ
 - 伸縮継手
 - 量水器
 - 甲止水栓
 - チャック
 - ボタンス
 - 逆カラン
 - 自在水栓
 - 開長水栓
 - 散水栓
 - ボール副栓付伸縮止水栓
 - 立型水栓
 - ホカ
 - ホカ
 - ホカ
 - ホカ
 - ホカ
 - ホカ
 - ホカ
 - ホカ
 - メータユニット
 - シャワー
 - 特殊器具類

※量水器以降（量水器は除く）は、性能基準適合品（JIS、JWWA等）を使用。

しゅん工 主務課長	指定給水装置工事事業者	株式会社
主幹	給水装置工事主任技術者	海部水
課長補佐	工事検査	太郎
主務係長	主務係	水道
主務係		社印必要